




Een vrij positieve evolutie in de productie beheersing van de BENOR centrales...

Maar er dienen nog bijkomende inspanningen verricht te worden !

Elk jaar evalueert het controle-organisme SECO de resultaten van alle monsternemingen in alle BENOR-betoncentrales uitgevoerd in aanwezigheid van het controle-organisme (externe controle). De droogbrandingsproeven alsook de metingen van de consistentie werden ondermeer in beschouwing genomen op elke monstername.

De conclusies voor de laatste drie jaren luiden als volgt :

- Er is een duidelijke positieve evolutie in de beheersing van de W/C factor – en indirect van het vochtgehalte van de granulaten- voor de sector stortklaar beton.
- Voor elke droogbranding werd de afwijking van de W/C factor bepaald ten opzichte van deze berekend met behulp van de gedoseerde waarden. Van dit verschil werd de absolute waarde bepaald en voorgesteld in grafiekvorm. De gemiddelde waarde werd weergegeven voor alle betoncentrales, gerangschikt van hoog (weinig performant) naar laag (zeer performant). Elke centrale kan bij SECO zijn plaats vragen op de grafiek.

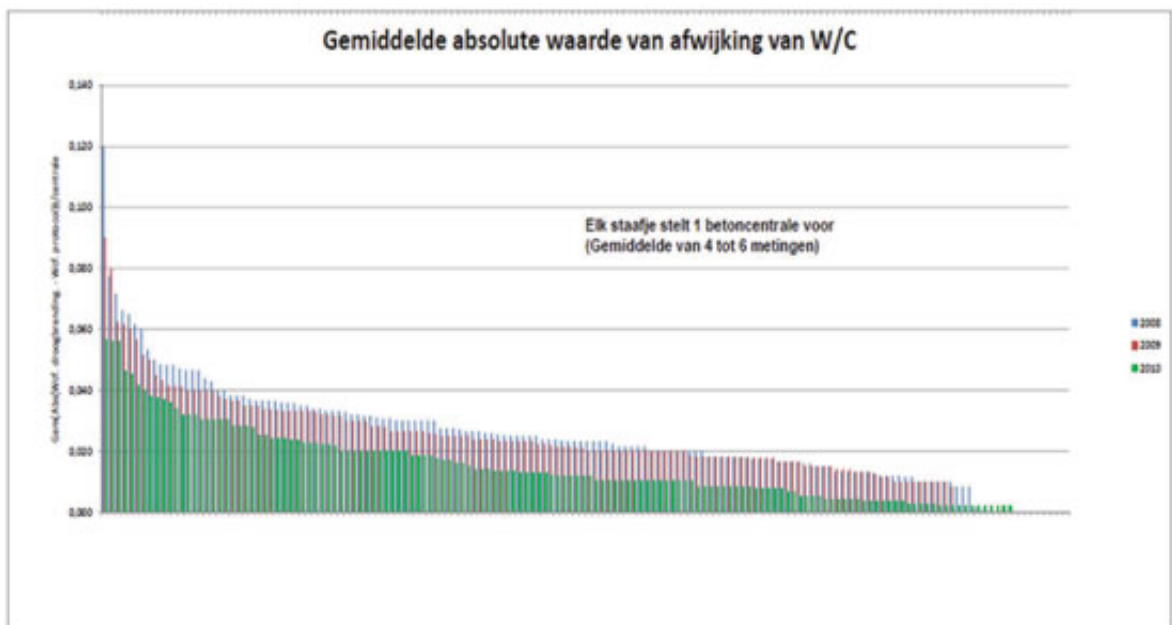

In 2010 merken we met tevredenheid dat 91.5 % van de centrales binnen de aanvaarde afwijking (+ 0.04) volgens de TRA 550 vallen, ten opzichte van 88 % in 2009 en 79.5 % in 2008.


Echter moeten we vaststellen dat een aantal productie-eenheden een systematische afwijking vertonen die duidt op een onvoldoende beheersing.

Bij metingen, uitgevoerd tijdens externe controles voldoet 15 % niet aan de maximale W/C factor overeenstemmend met de geleverde specificatie. Belangrijke overschrijdingen worden vastgesteld; hierop volgt een aanbeveling om de veiligheidsmarge in de recepturen te verhogen.

- Bij de beoordeling van de consistentie blijken er een groot aantal metingen niet-coherente

resultaten op te leveren. Een groot aantal overschrijdingen van de consistentie wordt vastgesteld.

- In volgende grafiek wordt de gemeten consistentie uitgezet ten opzichte van de afwijking bekomen bij de doorbranding.

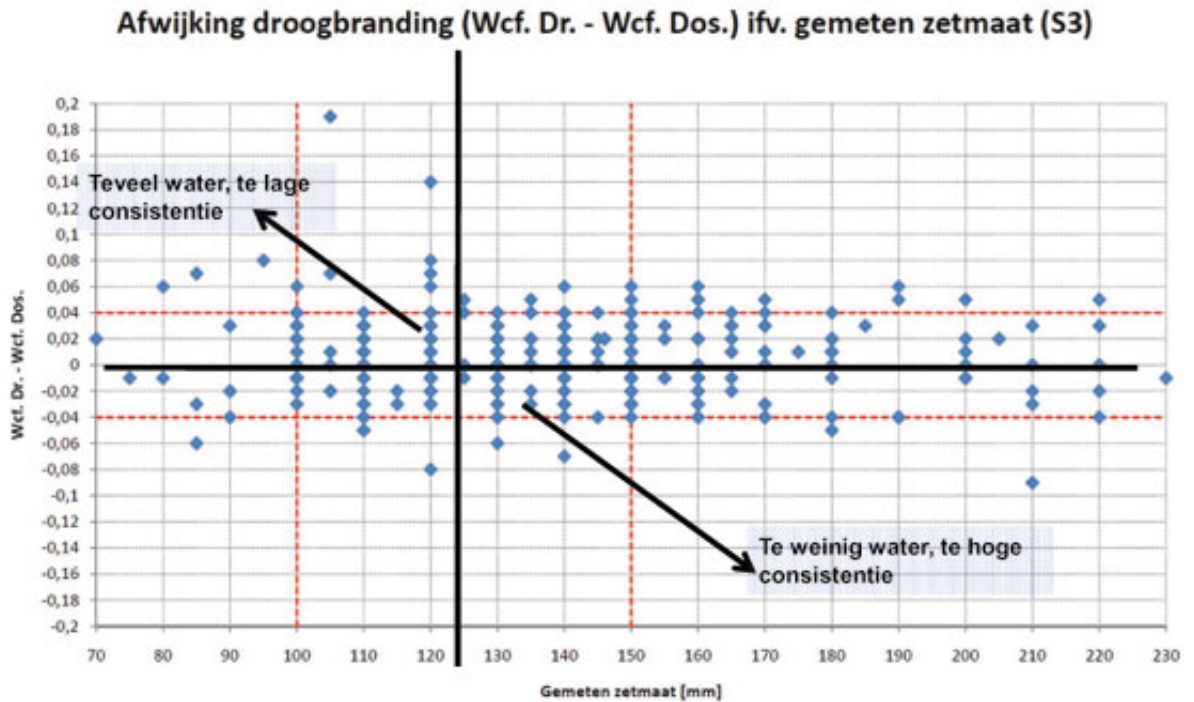

Hoewel men zich verheugt vast te stellen dat de centrales meer en meer bewust zijn van belangrijke aspecten i.v.m. duurzaamheid, blijven een aantal punten in de productiebeheersing nog te verbeteren teneinde het BENOR merk zo goed mogelijk te valoriseren.